



RAPORT MBI MONITORIMIN E NIVELIT TË RREZATIMEVE NË RAJONIN KORÇË

PRILL 2019

Publikuar: Maj 2019

Raport mbi monitorimin e nivelit të rrezatimeve jojonizuese në rajonin e Korçës.

Përshkrimi i qëllimit dhe detyrës

Ky raport është përpiluar në bazë të matjeve që Sektori i Administrimit të QK dhe Zyrave Rajonale të Monitorimit të SRF realizoi në kuadrin e monitorimit të brezit të frekuencave që përdoren me Autorizim Individual, verifikim i zbatimit të standardeve të miratuara nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimet Jojonizuese (ICNIRP) sipas Autorizimit Nr. 1096 Prot. datë 15.04.2019.

Qëllimi: Monitorimi i spektrit të frekuencave, kryesisht emetimeve nga qelizat e telefonisë celulare, veçanërisht pranë ndërtesave të institucioneve publike me ndjeshmëri të lartë, tilla si shkollat dhe spitalet, për efektin e perceptuar që ata mund të kenë për shëndetin e publikut në komunitetet e tyre, si dhe monitorimi i nivelit rrezatimeve jojonizuese, marrja dhe perpunimi i të dhënave të mbledhura nga matjet në terren.

Tipi i matjeve: Monitorim i nivelit të rrezatimeve jojonizuese.

Në raport janë përmbledhur:

1. Monitorimi i brezit të frekuencave në rajonin e Korçës pranë Spitalit Rajonal, shkollës së mesme “Themistokli Gërmenji”, shkollës 9 vjeçare “Mësonjëtorja e parë Shqipe” dhe Zyrat Rajonale të AEKP në Korçë për verifikimin e nivelit të fushës elektrike, magnetike dhe densitetit të fuqisë (EMF).

Personeli i caktuar për realizimin e detyrës:

Gentian Koçi
Endri Sala

Koha e kryerjes së matjeve:

Realizimi i matjeve u kryen në datat 16.04.2019 – 18.04.2019.

Pajisjet e përdorura në monitorim.

1. SMP2 Field strength meter
2. Antena WPF8 – 100 kHz – 8 GHz



Fig1. Pajisjet e përdorura për monitorimin e rrezatimeve jojonizuese

1. Matjet e kryera pranë Spitalit Rajonal, Korçë:

Gjatë monitorimit të spektrit në ambienten e Spitalit Rajonal, Korçë u kryen matje të fortesise së fushës elektrike - E (V/m).

Koordinatat gjeografike të Spitalit Rajonal Korçë:

N: 41° 7'29.97"

E: 20° 47'8.64"

SMP2 Exportation

Software version 1.0.3.1
 SMP2 serial 15SN0095
 SMP2 firmware 0.209
 Probe serial 15WP040481
 Probe frequencies 100kHz-8GHz
 Average interval 6 min/unit
 Average type sliding
 Units V/m
 Limit None

Nr	Vendi	Koha e realizimit	Fusha elektrike E (V/m)
1	Spitali Rajonal, Korçë	16/04/2019 15:40AM	0.390582

Tabela 1. Vlerat mesatare të niveit të rrezatimeve jojonizuese të marra nga të dhënat në terren.

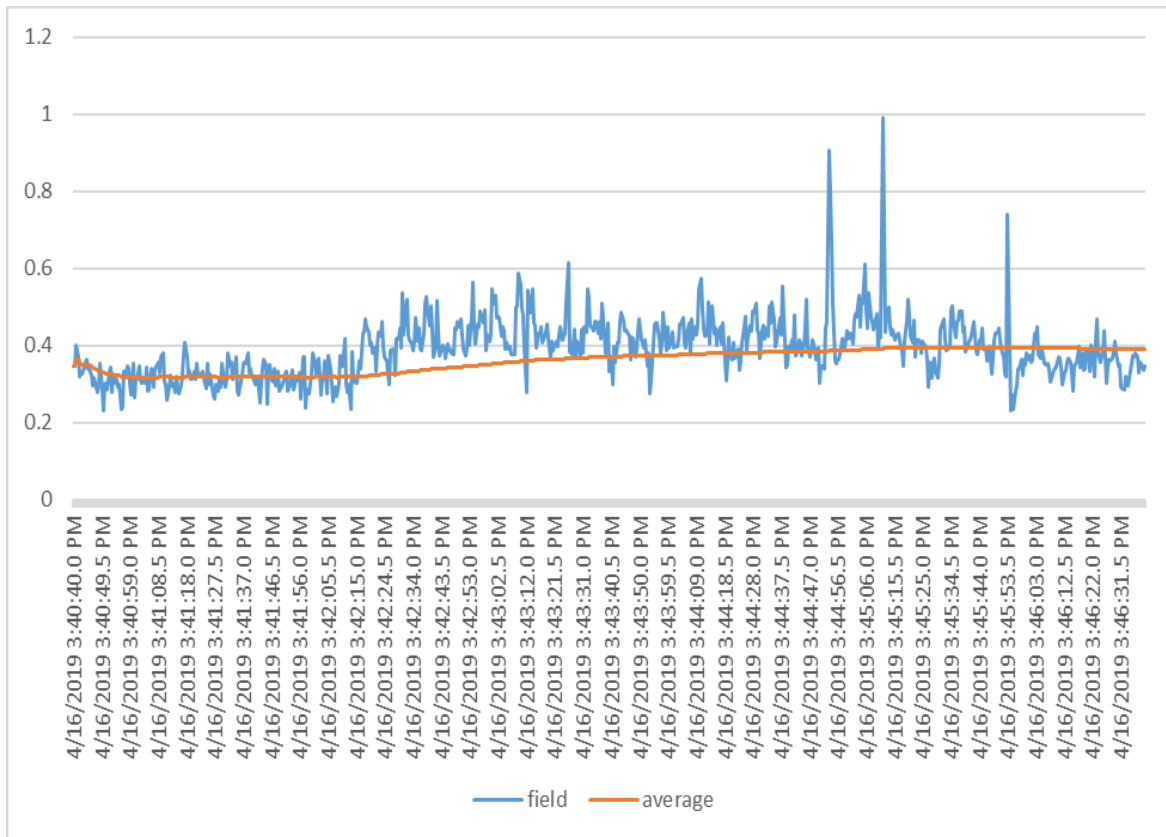


Figura 2: Grafiku i fortësisë së fushës elektrike E (V/m), në intervalin e kohës.

2. Matjet e bëra pranë shkolles së mesme “Themistokli Gërmenji”:

Gjatë monitorimit të spektrit në ambientin e shkollës së mesme “Themistokli Gërmenji” u kryen matje të fortësisë së fushës elektrike - E (V/m).

Koordinatat gjeografike të shkolles se mesme “Themistokli Gërmenji”:

N: 40°37'0.39"

E: 20°46'37.59"

SMP2 Exportation

Software version 1.0.3.1
 SMP2 serial 15SN0095
 SMP2 firmware 0.209
 Probe serial 15WP040481
 Probe frequencies 100kHz-8GHz
 Average interval 6 min/unit
 Average type sliding
 Units V/m
 Limit None

Nr	Vendi	Koha e realizimit	Fusha elektrike E (V/m)
1	Shkolla e Mesme “Themistokli Gërmenji”	16/04/2019 16:09 PM	0.936199

Tabela 2. Vlerat mesatare të niveit të rrezatimeve jojonizuese të marra nga të dhënat në terren.

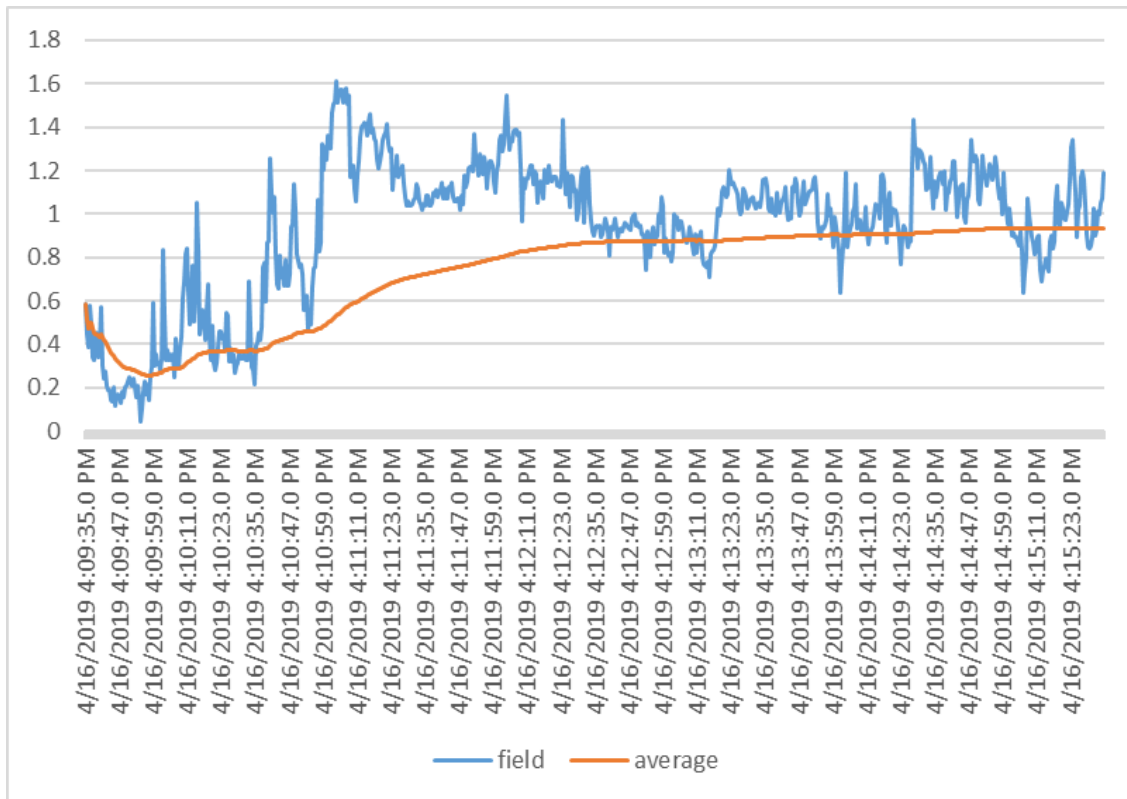


Figura 3: Grafiku i fortësisë së fushës elektrike E (V/m) në intervalin e kohës.

3. Matjet e bëra pranë shkollës 9 vjeçare “Mësonjëtorja e parë Shqipe”, Korçë:

Gjatë monitorimit të spektrit në ambienten e shkollës 9 vjeçare “Mësonjëtorja e parë Shqipe” Korçë, u kryen matjet të fortësisë së fushës elektrike - E (V/m).

Koordinatat gjeografike të shkollës 9-vjeçare “Mësonjëtorja e parë Shqipe”:

N: 40°36'59.39"

E: 20°46'47.45"

SMP2 Exportation
 Software version 1.0.3.1
 SMP2 serial 15SN0095
 SMP2 firmware 0.209
 Probe serial 15WP040481
 Probe frequencies 100kHz-8GHz
 Average interval 6 min/unit
 Average type sliding
 Units V/m
 Limit None

Nr	Vendi	Koha e realizimit	Fusha elektrike E (V/m)
1	Shkolla 9-vjeçare “Mësonjëtorja e parë shqipe”	16/04/2019 16:39 PM	1.295774

Tabela 3. Vlerat mesatare të niveit të rrezatimeve jojonizuese të marra nga të dhënat në terren.

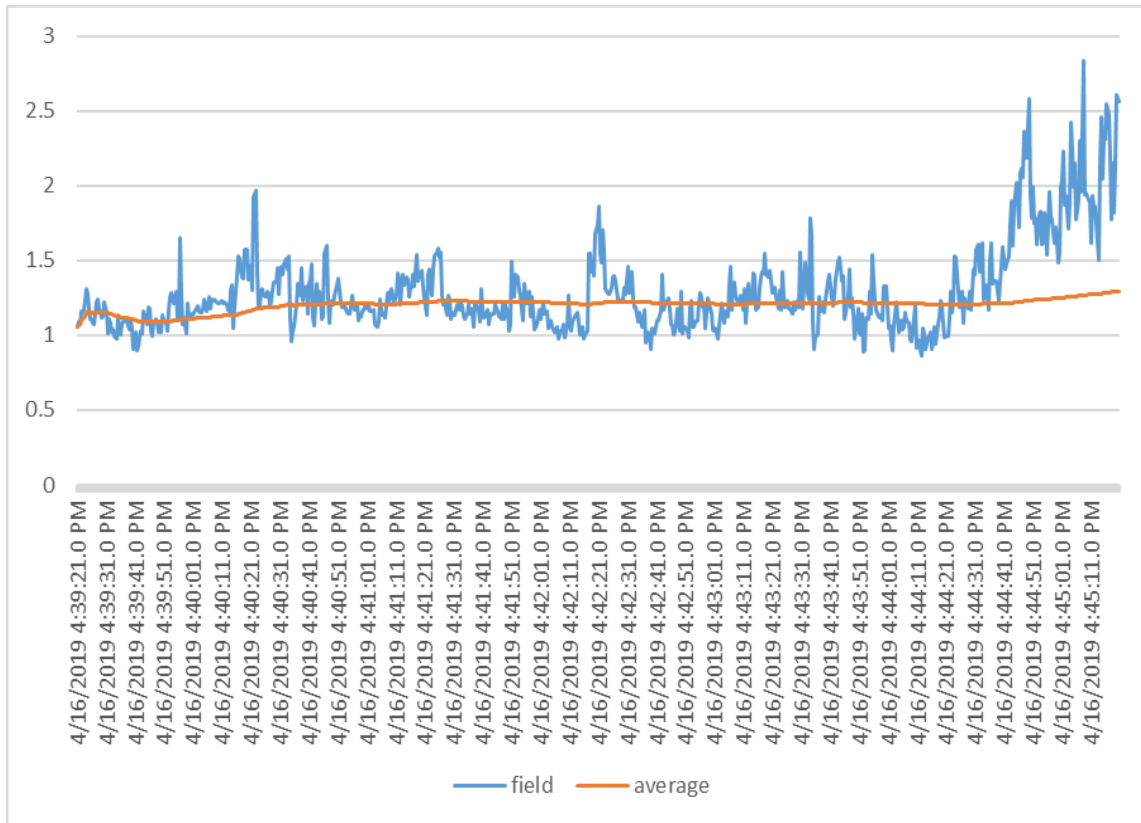


Figura 4: Grafiku i fortësisë së fushës elektrike E (V/m) në intervalin e kohës.

4. Matjet e bëra pranë Zyrave Rajonale të AKEP, Korçë:

Gjatë monitorimit të spektrit në ambjentet e Zyrave Rajonale të AKEP, Korçë u kryen matje të fortësisë së fushës elektrike - E (V/m).

Koordinatat gjeografike të Zyrave Rajonale të AKEP, Korçë:

N: 40°37'2.98"

E: 20°46'53.47"

SMP2 Exportation
 Software version 1.0.3.1
 SMP2 serial 15SN0095
 SMP2 firmware 0.209
 Probe serial 15WP040481
 Probe frequencies 100kHz-8GHz
 Average interval 6 min/unit
 Average type sliding
 Units V/m
 Limit None

Nr	Vendi	Koha e realizimit	Fusha elektrike E (V/m)
1	Zyra Rajonale e AKEP	16/04/2019 17:06 AM	0.103811

Tabela 4. Vlerat mesatare të niveit të rrezatimeve jojonizuese të marra nga të dhënat në terren.

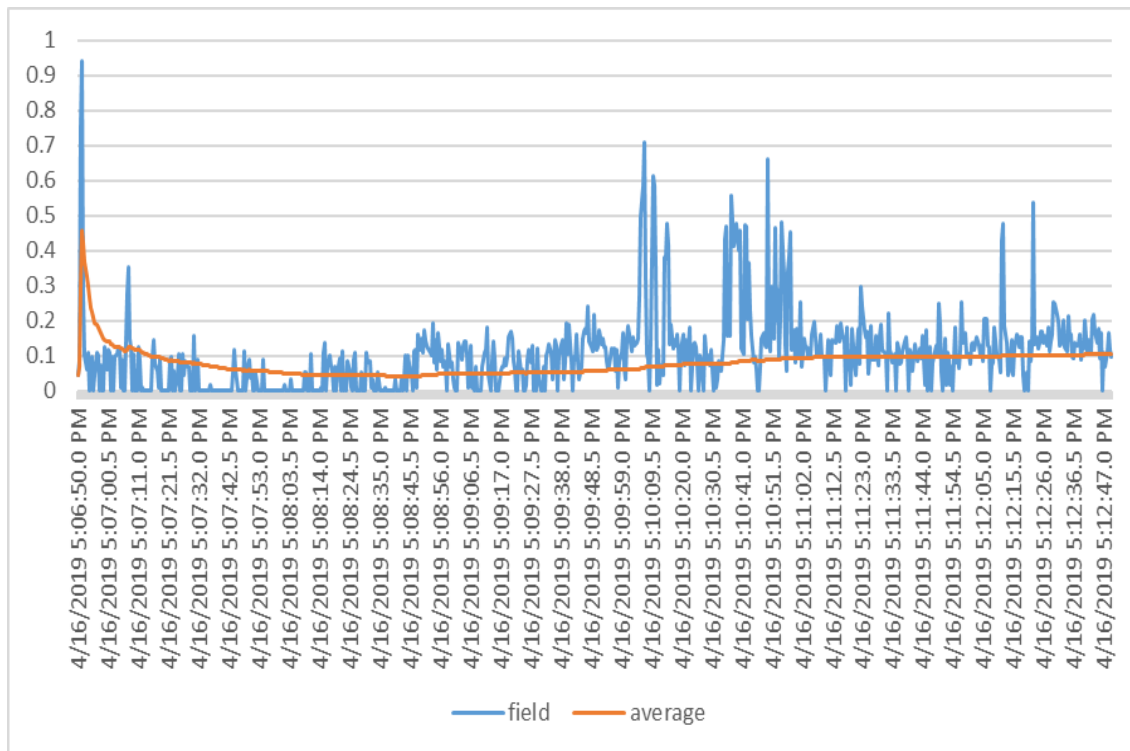


Figura 5: Grafiku i fortësisë së fushës elektrike E (V/m) në intervalin e kohës.

KONSTATIME:

Bazuar në matjet dhe verifikimet e bëra në terren rezulton se:

- Te dhenat e mbledhura nga matjet ne terren mund të krahasohen me standardet e percaktuara nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimet Jojonizuese (ICNIRP) ne dokumentin “*Incirp Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (Up To 300 GHz)*”.
- Për Republikën e Shqipërisë, nivelet e referencës së ekspozimit janë percaktuar në rregulloren “*Për Mbrojtjen e Publikut nga Rrezatimet Jojonizuese*” vendim Nr.743, datë 16.10.2012, miratuar nga Këshilli i Ministrave.

KONKLUZIONET

Nga matjet konstatohet se nivelet janë vazhdimisht shumë më poshtë atyre të përcaktuara nga ICNIRP Guidelines për “Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields”.

<https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf>

Rezultatet e këtyre matjeve të regjistruara deri tani tregojnë se nivelet i rrezatimeve të emetuara nga antenat celulare nuk e tejkalojnë prapun sigurisë të përcatuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jo Jonizues (ICNIRP). Në tabelen 4. janë paraqitur nivelet limit të përcaktuara në rregulloren “Për Mbrojtjen e Publikut nga Rrezatimet Jojonizuese” me të cilat mund të krarrahsohen vlerat e marra në terren.

Shkalla e frkuencave	Fortesia e fushes elektrike – E (V/m)	Fortesia e fushes mag- H (A/m)	B- (μT)	fushes	Densiteti i fuqise se vales ekuivalente plane S_{eq} (W/m ²)
0-1Hz	-	3.2×10^4	4×10^4	-	-
1-8Hz	10 000	$3.2 \times 10^4/f^2$	$4 \times 10^4/f^2$	-	-
8-25Hz	10 000	$4 \times 10^4/f$	$5 \times 10^4/f$	-	-
0.025-0.8KHz	$250/f$	$4/f$	$5/f$	-	-
0.8-3kHz	$250/f$	5	6.25	-	-
3-150kHz	87	5	6.25	-	-
0.15-1MHz	87	$0.73/f$	$0.92/f$	-	-
1-10MHz	$87/f^{1/2}$	$0.73/f$	$0.92/f$	-	-
10-400MHz	28	0.073	0.092	2	-
400-2000MHz	$1.375 f^{1/2}$	$0.0037f^{1/2}$	0.0046	$f^{1/2}$	$f/200$
2-500GHz	61	0.20	0.20	-	10

Tabela 7. Nivelet e referencës për fushat elektrike, magnetike dhe elektromagnetike.

Shënim:

1. f siç tregohet në shtyllën shkalla e frekuancave .

2. Për frekuenca midis 100 kHz dhe 10 GHz, S_{eq} , E_2 , H_2 , dhe B_2 do të mesatarizohet për cdo gjashtë minuta .

3. Për frekuenca më tepër se 10 GHz, S_{eq} , E_2 , H_2 , dhe B_2 do të mesatarizohet mbi çdo minutë $68/f1.05$ (f në GHz).